

Запрос на расчет сечения и составление предложения

Организация *ООО "Котлы-дымоходы"*

Контактное лицо *Иван Васильевич*

Телефон *8-495-000-00-00* Факс *8-495-000-00-00*

e-Mail *ivan@vasilevich.com* Дата *11.11.2016*


Характеристики котла

Изготовитель *Viessmann* Модель *Vitogas 100F*

Мощность *140 кВт* Топливо *газ*

Местонахождение установки *с.Беседы, Московская область*

Пространственная схема дымохода

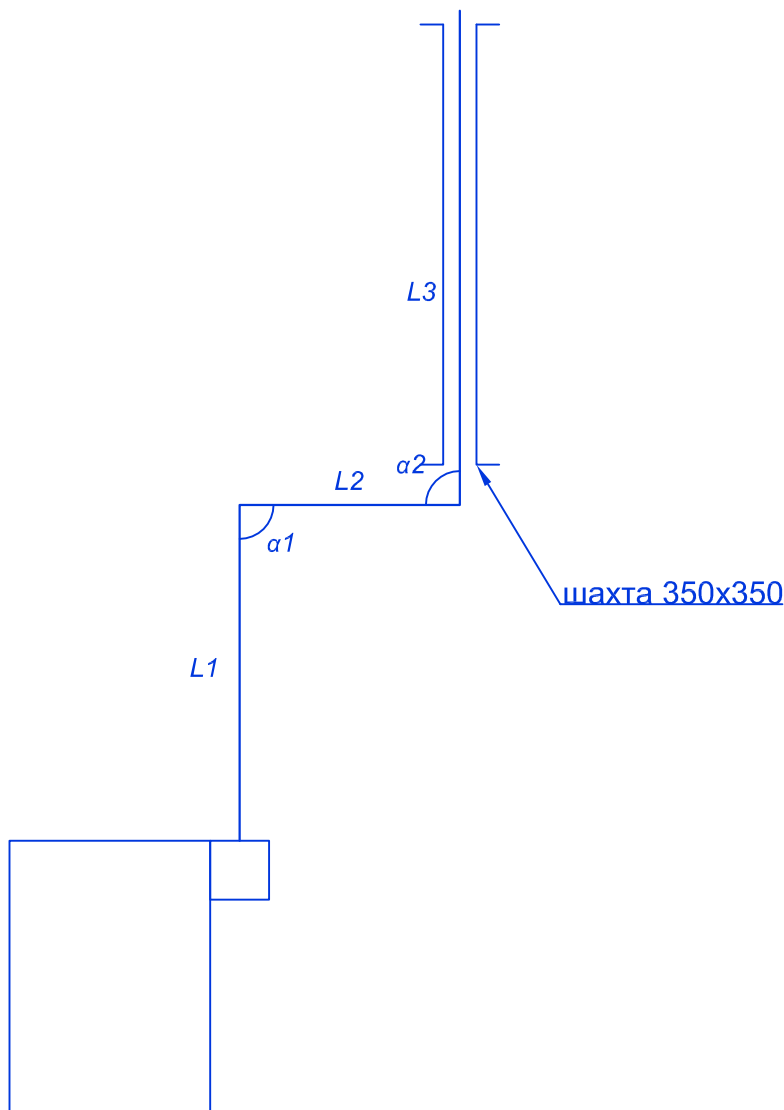

Система	Длина, м	Угол, °
DW	$L1 = 1,5 \text{ м}$	$\alpha1 = 87^\circ$
	$L2 = 1,0 \text{ м}$	$\alpha2 = 87^\circ$
	$L3 = 7,0 \text{ м}$	$\alpha3 =$
	$L4 =$	$\alpha4 =$
	$L5 =$	$\alpha5 =$
	$L6 =$	$\alpha6 =$

Необходимо указать длину каждого прямого отрезка, все углы поворота, расстояния до опорных конструкций и расположение внутри/снаружи здания.